

Opis i zastosowanie

Czerpnia wentylacyjna prostokątna stosowana w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych jako zakończenie czerpnych przewodów i otworów wentylacyjnych w ścianach budynków lub bezpośrednio na kanałach. Specjalny kształt żaluzji/lameli zabezpiecza otwór czerpny przed opadami atmosferycznymi. W standardzie stosowana jest siatka ochronna, zabezpieczająca przed dostępem ptaków, gryzoni i większych zanieczyszczeń (np. liście) do wnętrza instalacji. Rozstaw lamel w CzS-M wynosi 40mm, dzięki czemu w tych czerpniach mieści się więcej lamel, niż w przypadku standardowej czerpni CzS-A (rozstaw 55mm), co znacznie poprawia parametry techniczne i wizualne.

Materiał i wykonanie


Rama czerpni wykonana jest ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (standard RAL9006). Lamelle wykonane są ze stali ocynkowanej profilowanej, lakierowane metodą proszkową na dowolny kolor z palety RAL (standard RAL9006). Bezpośrednio za żaluzją czerpni znajduje się siatka ze stali cięto-ciągniętej (standard N16). Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie specjalne czerpni z aluminium oraz ze stali nierdzewnej. CzS-M standardowo produkowane są w wymiarach z **H do 350 mm**. Dla większych wymiarów polecamy CzS-A. **Powyżej szerokości L=500 czerpnia jest dzielona**. Szerokość ramy: 25mm.

Wymiary

Czerpnie ścienne produkowane są na zamówienie. Wymiar czerpni wg życzenia klienta.


L - szerokość otworu montażowego

H - wysokość otworu montażowego

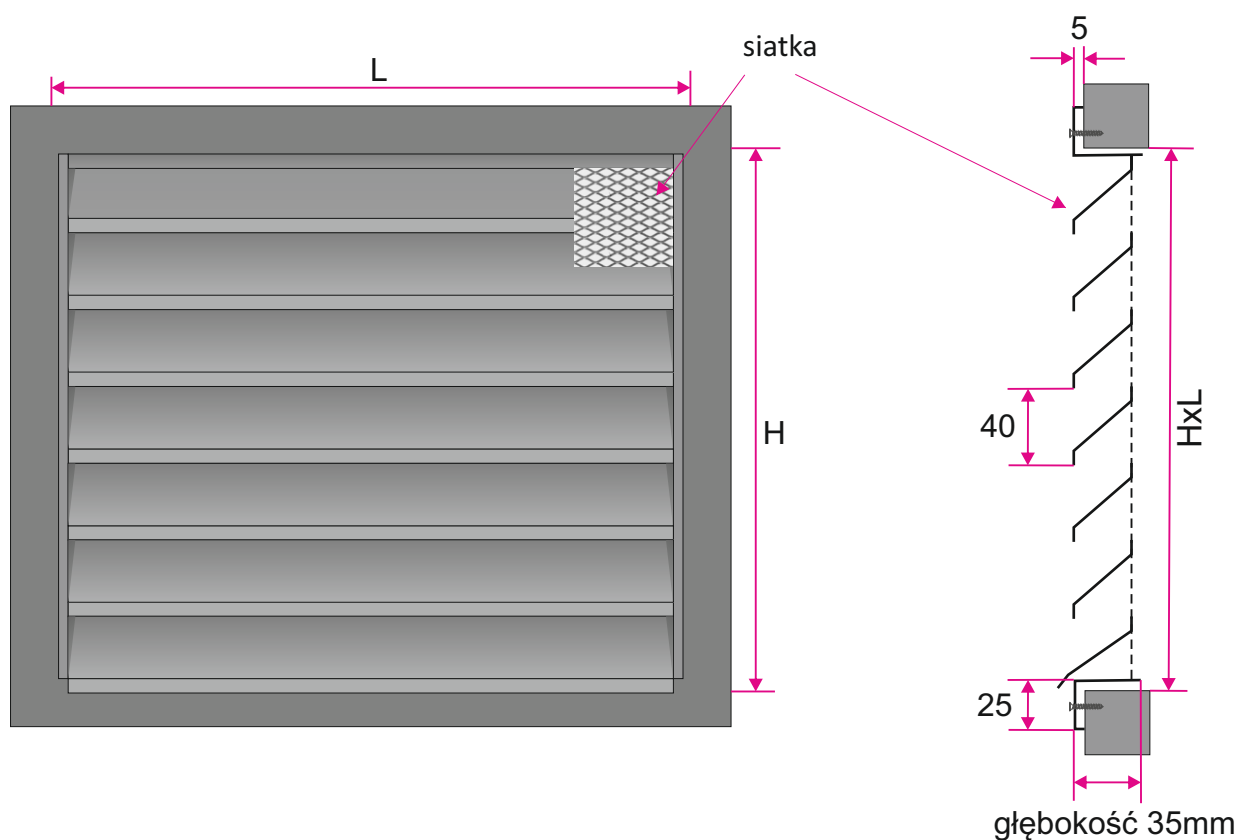


Wariant wykonania - dzielenie

W przypadku gdy szerokość czerpni (długość lameli) **przekracza 500mm**, czerpnia jest dzielona
- rama w całości + dzielona żaluzja czerpni

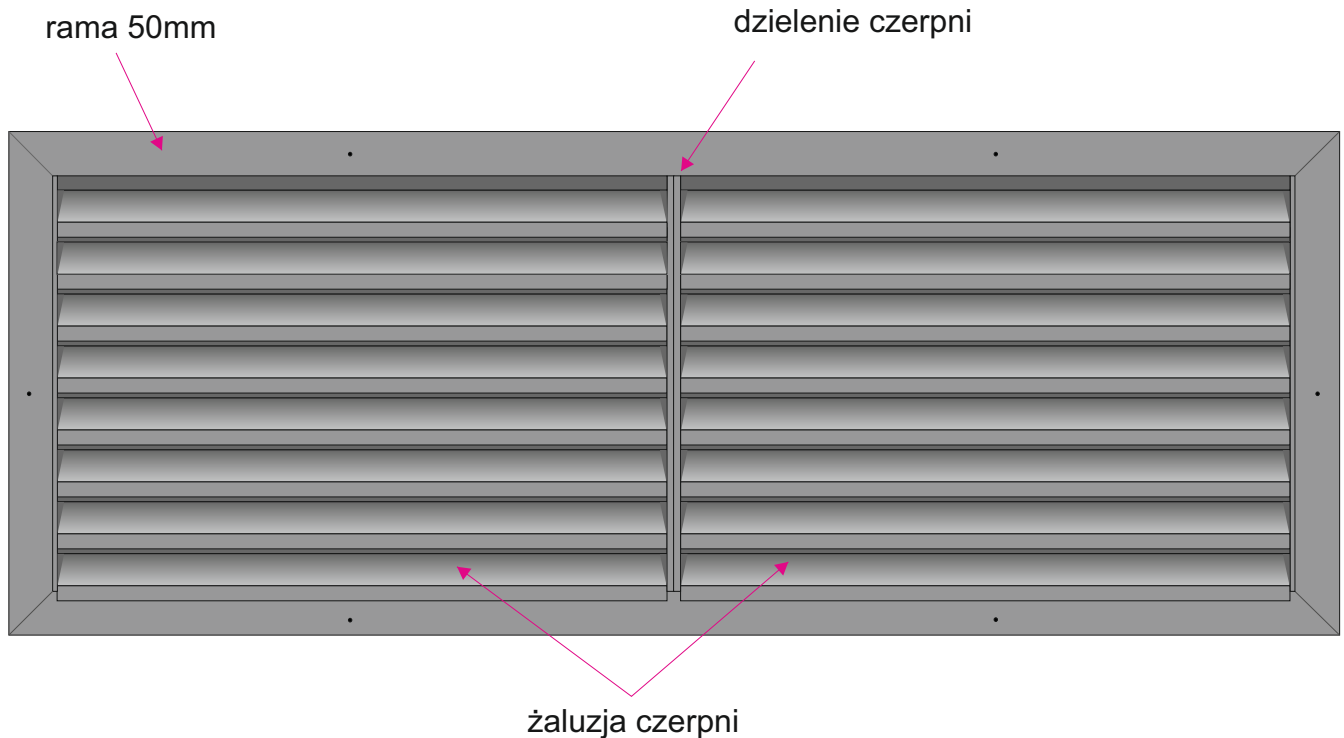


Sposoby montażu

W1

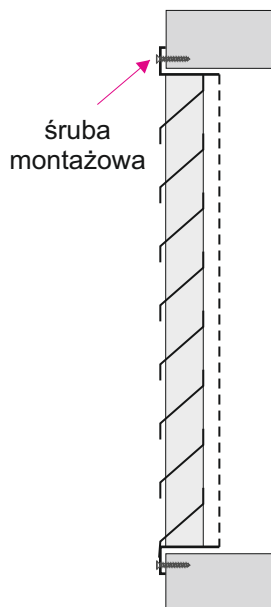


Montaż widoczny za pomocą wkrętów i otworów montażowych w ramce czerpni.

W2

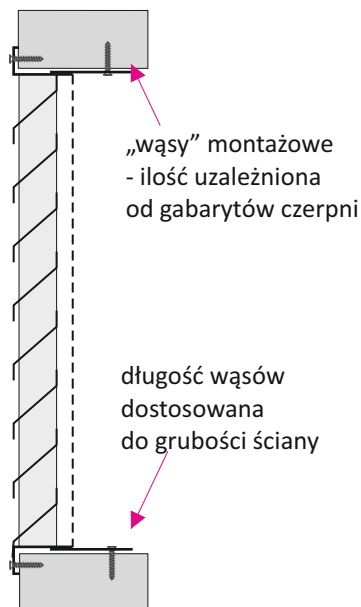

Montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz wąsów montażowych - rozwiązanie zalecane w przypadku swobodnego dostępu od strony pomieszczenia.

W3

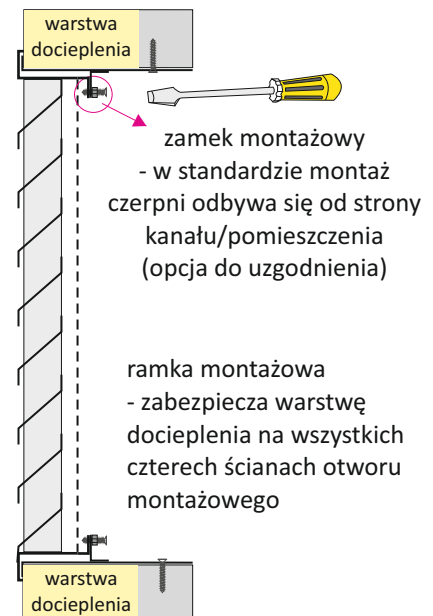

Montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz zamków montażowych w ramce RM.

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

CzS-M/ 'LxH' / 'RAL' / 'M' / 'W'

'LxH'	- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
'RAL'	- kolor czerpni wg palety RAL (standard RAL9006*)
'M'	- materiał: OC - stal ocynkowana* AL - aluminium KO - stal nierdzewna (gat. 1.4301 lub 1.4404)
'W'	- wariant montażu: W1 - montaż widoczny na wkręty poprzez otwory w ramce czołowej czerpni* W2 - montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz wążów montażowych W3 - montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz dodatkowej ramki montażowej

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry